
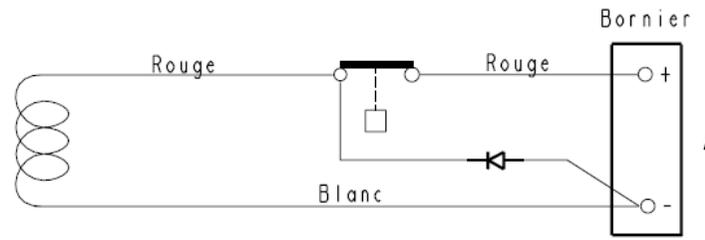
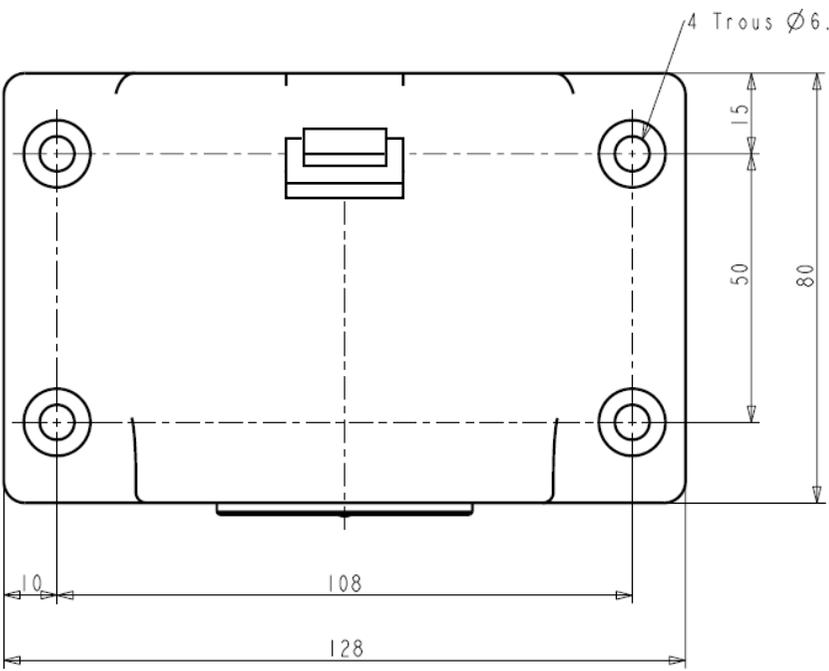
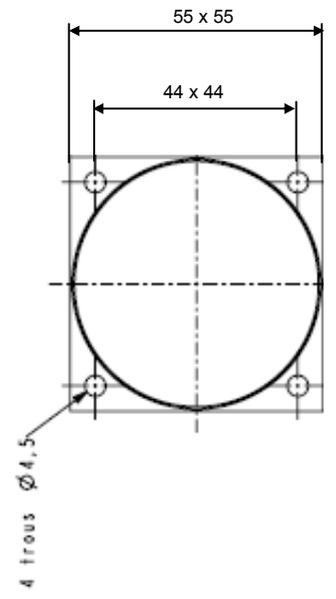


Interrupteur de commande locale

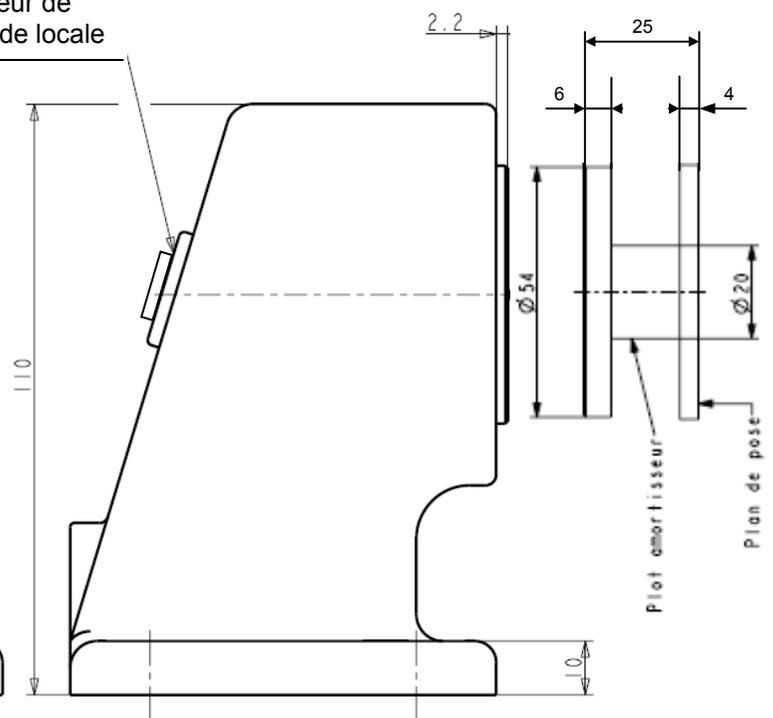

Effort de maintien	40daN	
Tension d'alimentation	24Vcc	48Vcc
Référence	AC918ME07	AC918ME08

			Désignation: VENTOUSE POSE AU SOL A MANQUE DE TENSION		
8 RUE GALVANI-BP 35-91301 MASSY Cedex.TEL 01.69.32.74.00			PC AC.9.18.ME.0x		
DESSINE PAR: LUKASSEN Le: 19.07.95 VERIFIE PAR: Le:			FEUILLE N° 1/1		